


PODORYS 3.N.P. M1:100

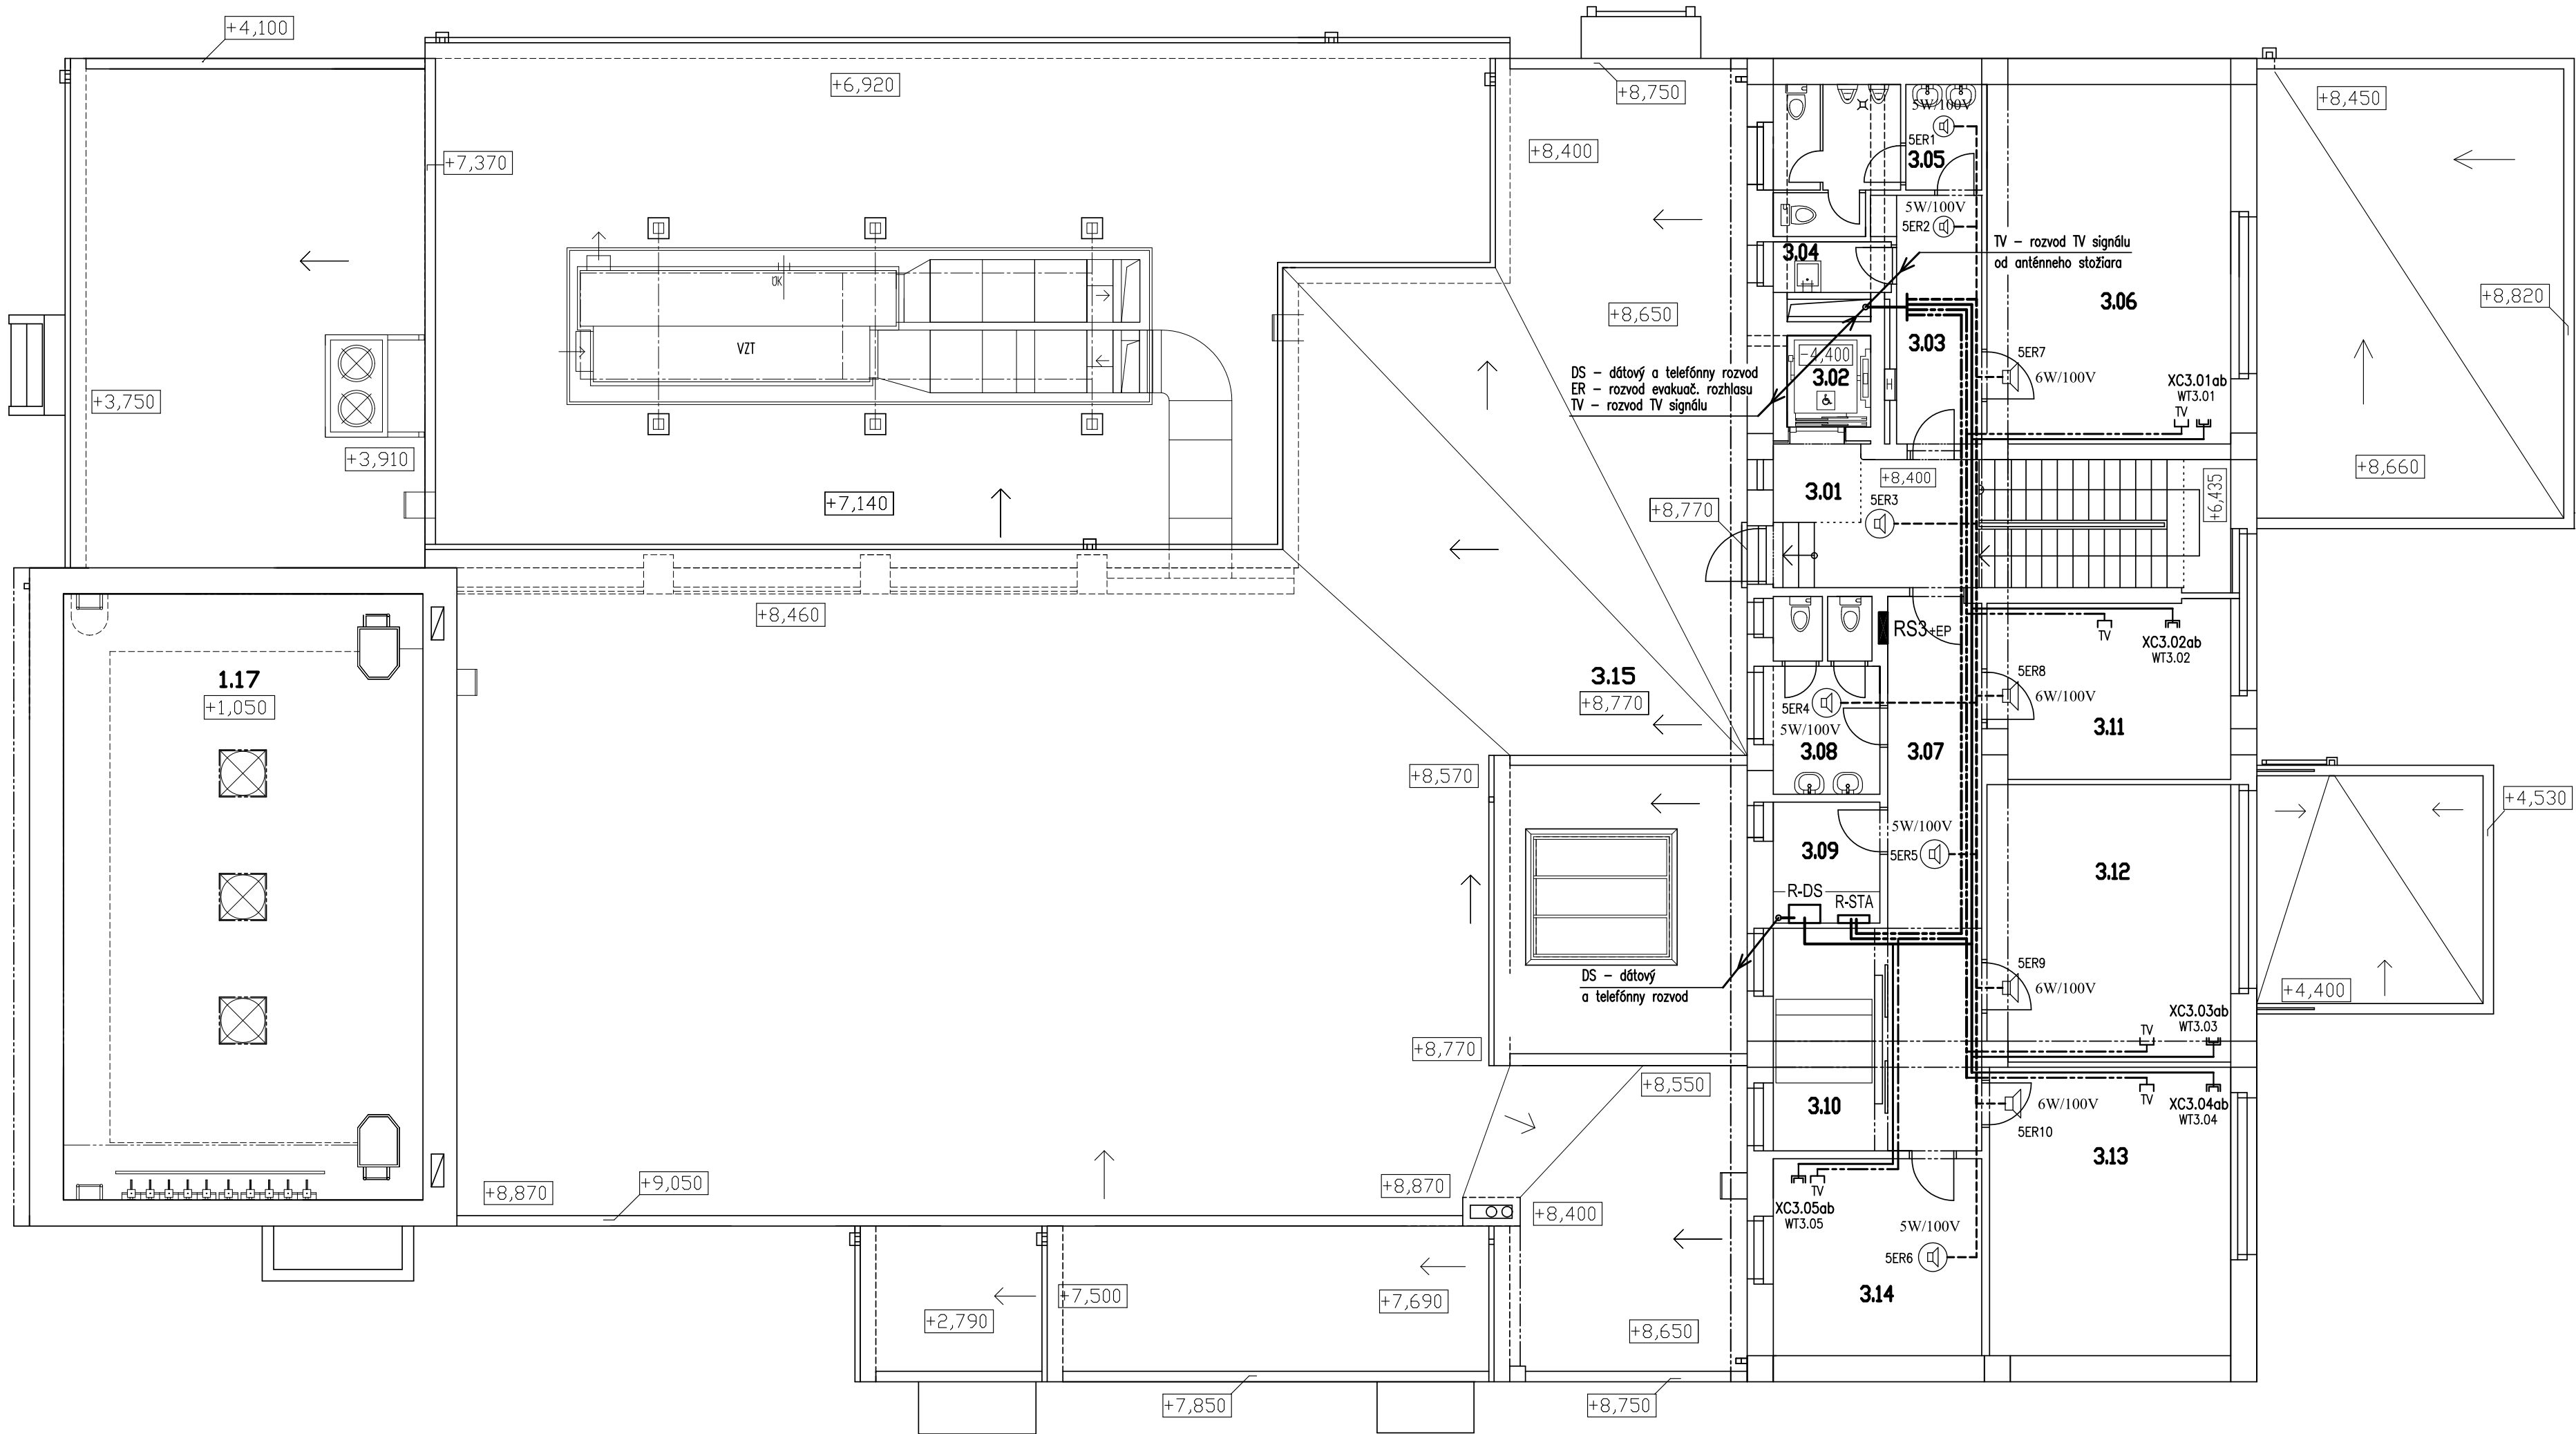

LEGENDA SLABOPRÚD. ZARIADENÍ:

SK ŠTRUKTÚROVANÁ KABELAŽ

- DÁTOVÝ/TELEFÓNNY ROZVOD TIENENÝ – "BH,ZO"
- ☒ R-DS DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ NÁSTENNÝ "19", VEĽKOSŤ 21U rozmery 635x600xhl.600mm
- ⌋ DÁTOVÁ/TELEF. ZÁSUVKA 2xRJ45, KAT.6, tienená, zapustená pod omietku
- ⌋ DÁTOVÁ/TELEF. ZÁSUVKA 1xRJ45, KAT.6, tienená, na omietku

TV TELEVÍZNY ROZVOD

- KOAXIÁL – ROZVOD TELEVÍZNEHO SIGNÁLU – "BH,ZO"
- ⌋ ZÁSUVKA TV
- R-STA ROZVÁDZAČ TELEVÍZNEHO SIGNÁLU V OBJEKTE

ER EVAKUAČNÝ ROZHLAS

- ROZVOD POŽIARNEHO ROZHLASU – "BH,ZO,PH"
- 🔊 REPRODUKTOR STROPNÝ DO PODHL. typ PF-6B, 5W/100V
- 🔊 REPRODUKTOR NÁSTENNÝ, TYP ARS 50B, 6W/100V
- 📺 ROZHLASOVÁ ÚSTREDŇA NTU 4801, 800W/100V
- 🔊 MIC MIKROFÓNNY PULT typ NTD 1

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV	PLOCHA (m²)	VONK.VPLYVY STN 33 2000-3	POZNÁMKY
3.01	SCHODISKOVÁ HALA	22,30	AA5, AB5, AD1	
3.02	VÝŤAH	2,80	AA5, AB5, AD1	
3.03	CHODBA	7,80	AA5, AB5, AD1	
3.04	UPRATOVAČKA	2,20	AA5, AB5, AD1	
3.05	WC MUŽI	9,60	AA5, AB5, AD1	
3.06	NÁCVIKOVÁ MIESTNOSŤ	32,30	AA5, AB5, AD1	
3.07	CHODBA	19,10	AA5, AB5, AD1	
3.08	WC ŽENY	7,50	AA5, AB5, AD1	
3.09	SKLAD	4,70	AA5, AB5, AD1	
3.10	ŠATŇA	9,10	AA5, AB5, AD1	
3.11	NÁCVIKOVÁ MIESTNOSŤ	15,30	AA5, AB5, AD1	
3.12	NÁCVIKOVÁ MIESTNOSŤ	24,60	AA5, AB5, AD1	
3.13	NÁCVIKOVÁ MIESTNOSŤ	25,50	AA5, AB5, AD1	
3.14	NÁCVIKOVÁ MIESTNOSŤ	15,20	AA5, AB5, AD1	

SÚSTAVA:

POŽIARNY ROZHLAS: 2js100V/IT – nf 40Hz–14kHz

OCHRANA:

PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

a/ zariadenia a rozvody MN

– ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ V NORM. PREVÁDZKE A PRI PORUČE MALÝM NAPATÍM – PELV

b/ zariadenia a rozvody NN

– ŽIVÝCH ČASTÍ V NORM. PREVÁDZKE: – IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ /príI.A,kap.A.1/
– KRYTÍMÍ /príI.A,kap.A.2/
– NEŽIVÝCH ČASTÍ PRI PORUČE: – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA /čI.411.3.2/

PROSTREDIE:

UVEDENÉ V LEGENDE MIESTNOSTÍ

POZNÁMKY:

- HLAVNÉ KÁBLOVÉ TRASY SÚ VEDENÉ V ŽLABOCH MAK PO POVRCHU STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ ALEBO V KONŠTRUKCII PODHLADU, MIMO PODHLADU V TRUBKÁCH FX POD OMIEŤKOU, PRÍPADNE V TUHÝCH TRUBKÁCH PO POVRCHU.
- ROZVOD EVAKUAČNÉHO ROZHLASU, KTORÝ MUSÍ BYŤ V ČINNOSTI I PRI POŽIARI, VIEŠŤ V SAMOSTATNEJ KÁBLOVEJ TRASE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU MIN. 30MINÚT.
- UMIESTNENIE ZÁSUVIEK KOORDINOVAŤ SO ZÁSUVKAMI 230V.
- TYPY KÁBLOV SÚ URČENÉ PODĽA ÚČELU A CHARAKTERU NAVRHOVANÝCH PRIESTOROV V ZMYSLE VYHLÁŠKY č.94/2004 Z.z. – odolné proti šíreniu plameňa, bezhalogénové, funkčné počas horenia v požadovanom čase.

XCy.zz a OZNAČENIE PORTU

- číslo podlažia
- číslo zásuvky na podlaží

HIP:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPROMONT TRENČÍN spol. s r.o. 032/6583 223; 0908 776 374 elpromont@stonline.sk	
ING.ARCH. BALAŠČÁK	ING. Dominik SLUŠNÝ	Milan BALAJ		
KRAJSKÝ ÚRAD: TRENČÍN		MESTSKÝ ÚRAD: TRENČÍN		FORMÁT : 8 A4
INVESTOR : MESTO TRENČÍN, MIEROVÉ NÁMESTIE 2, 911 64 TRENČÍN			DÁTUM :	06/2010
KS HVIEZDA UL. KNIEŽAŤA PRIBINU 3, TRENČÍN			STUPEŇ :	PROJEKT STAVBY
			ZÁK.Č. :	45/2010
E1.4 ELEKTROINŠTALÁCIA PODORYS 3.N.P. - SLABOPRÚD			ARCH.Č. :	45/2010
			MIERKA :	Č.VÝKRESU : 2.17