
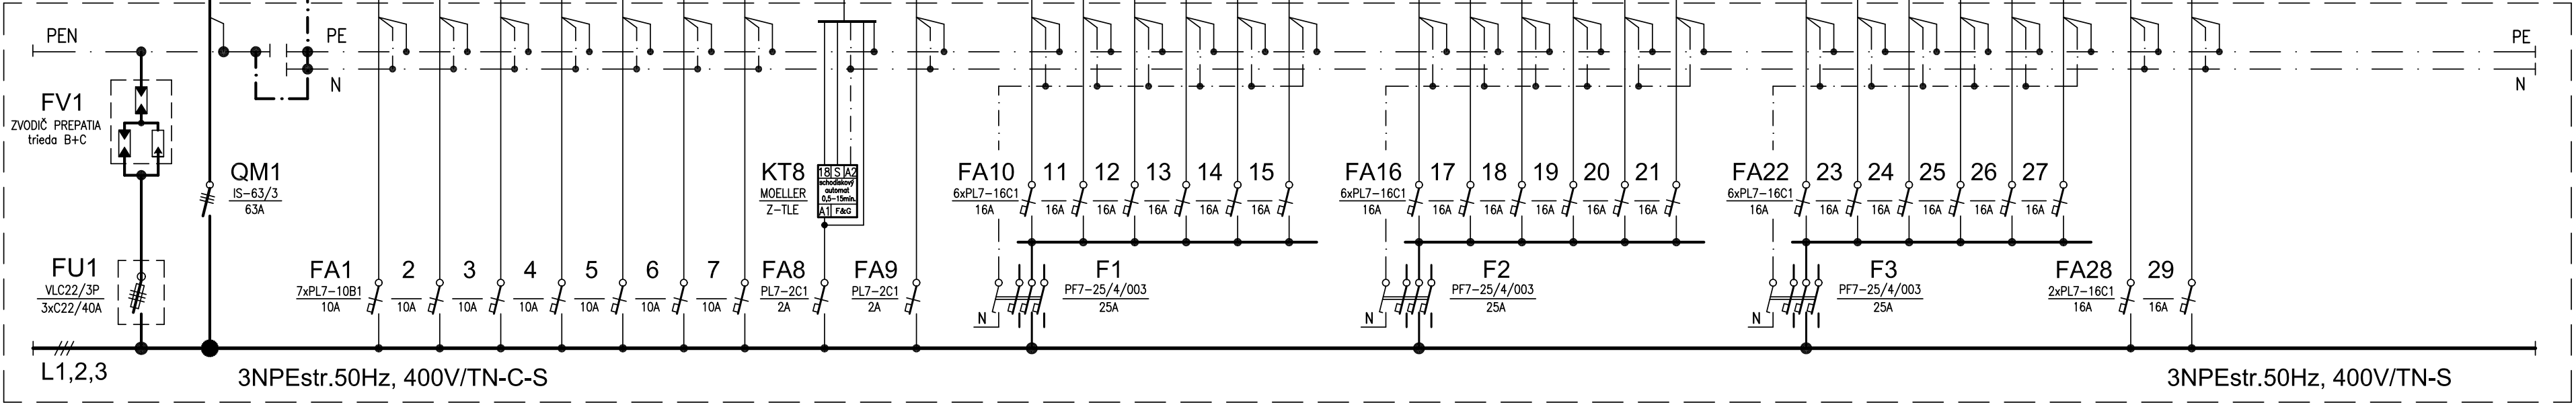



# ROZVÁDZAČ RS3:

VÝVOD Č. :	PRÍVOD EL.ENERGIE	UZEMNENIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ÚČEL :	Z ROZVÁDZAČA RE		O S V E T L E N I E						REZERVA	VENTILÁTOR V1	PISOÁR.ZARIAD.	Z Á S U V K Y 2 3 0 V					R-DS	Z Á S U V K Y 2 3 0 V					R-STA	Z Á S U V K Y 2 3 0 V					R E Z E R V A		SUŠIČ RÚK	
INŠTAL.VÝKON Pi /kW/:	15,2/7,0	— —	0,52	0,56	0,58	0,44	0,44	0,44		0,05	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50				2,25	2,25		
KÁBEL 1-CHKE-R-J /mm <sup>2</sup> /:	4x16	1x25mm <sup>2</sup> , zž	3x1.5							5x1.5	3x1.5	3x2.5						3x2.5						3x2.5						3x2.5		



## ZOSTAVA RS3:



## POZNÁMKY:

ZAPUSTENÁ ROZVODNICA Z PVC, TYP BF-U-4/96, VÝROBCA MOELLER  
ROZMERY Z š.588/v.770/hl.136mm, ROZMERY NIKY š.496/v.720/127mm  
KRYTIE IP40/IP20  
PRÍVOD ZHORA, VÝVODY HORE  
OBSLUHA PRACOVNÍKMI MIN. POUČENÝMI V ZMYSLE VYHL.718/2002 Z.z.  
Pi=15.2kW, Pp=7.0kW

## SÚSTAVA:

HLAVNÉ ROZVODY: 3PENstr.50Hz,400V/TN-C  
ROZVODY K SPOTREBIČOM: 3NPEstr.50Hz,400V/TN-S

## OCHRANA:

PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41  
- ŽIVÝCH ČASTÍ V NORM. PREVÁDZKE: - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ /príl.A, kap.A.1/  
- KRYTÍM /príl.A, kap.A.2/  
DOPLNENÁ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM  
- NEŽIVÝCH ČASTÍ PRI PORUCHE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA /čl.411.3.2/  
A DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM

## PROSTREDIE:

ZÁKLADNÉ, OBYČAJNÉ /AA5, AB5, AD1/

HIP:		ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ELPROMONT TRENČÍN spol. s r.o. 032/6583 223; 0908 776 374 elpromont@stonline.sk					
ING.ARCH. BALAŠČÁK		ING. Dominik SLUŠNÝ		Milan BALAJ							
KRAJSKÝ ÚRAD: TRENČÍN				MESTSKÝ ÚRAD: TRENČÍN							
INVESTOR : MESTO TRENČÍN, MIEROVÉ NÁMESTIE 2, 911 64 TRENČÍN											
KS HVIEZDA UL. KNIEŽAŤA PRIBINU 3, TRENČÍN											
								FORMÁT :		3 A4	
								DÁTUM :		06/2010	
								STUPEŇ :		PROJEKT STAVBY	
								ZÁK.Č. :		45/2010	
								ARCH.Č. :		45/2010	
E1.4 ELEKTROINŠTALÁCIA											
ROZVÁDZAČ RS3, SCHÉMA A ZOSTAVA											
								MIERKA :		Č.VÝKRESU :	
								- -		2.12	