



ROZVÁDZAČ RS02:

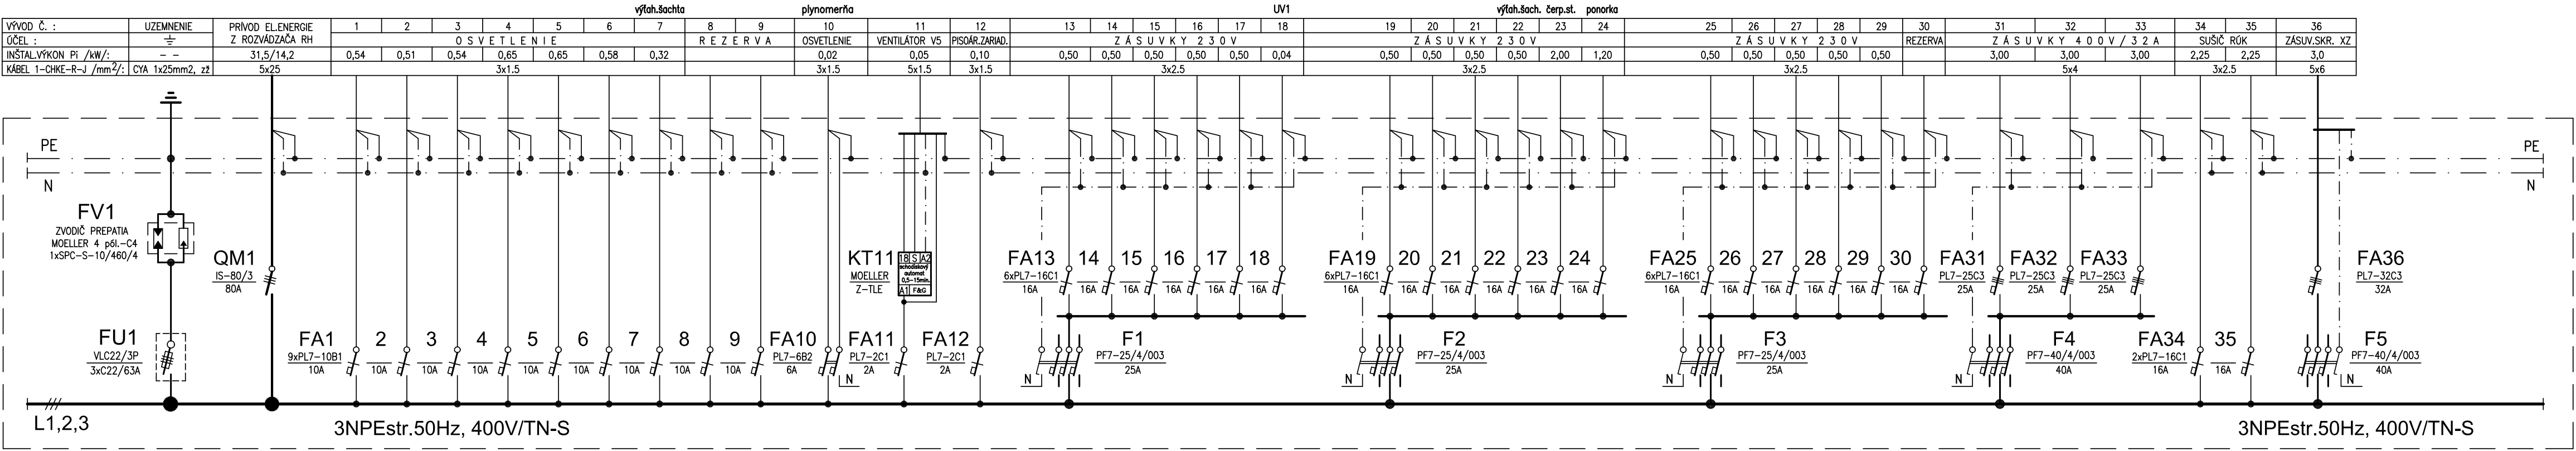

ZOSTAVA RS02:



POZNÁMKY:

ZAPUSTENÁ ROZVODNICA Z PVC, TYP BF-U-5/120, VÝROBCA MOELLER
ROZMERY Z š.588/v.920/hl.136mm, ROZMERY NIKY š.496/v.870/127mm
KRYTIE IP40/IP20
PRÍVOD ZHORA, VÝVODY HORE
OBSLUHA PRACOVNÍKMI MIN. POUČENÝMI V ZMYSLE VYHL.508/2009 Z.z.
Pi=28.5kW, Pp=13.0kW

SÚSTAVA:

HLAVNÉ ROZVODY: 3PENstr.50Hz,400V/TN-C
ROZVODY K SPOTREBIČOM: 3NPEstr.50Hz,400V/TN-S

OCHRANA:

PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41
- ŽIVÝCH ČASTÍ V NORM. PREVÁDZKE: - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ /príl.A, kap.A.1/
- KRYTÍM /príl.A, kap.A.2/
DOPLNENÁ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
- NEŽIVÝCH ČASTÍ PRI PORUCHE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA /čl.411.3.2/
A DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM

PROSTREDIE:

ZÁKLADNÉ, OBYČAJNÉ /AA5, AB5, AD1/

HIP:		ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ELPROMONT TRENČÍN spol. s r.o. 032/6583 223; 0908 776 374 elpromont@stonline.sk		
ING.ARCH. BALAŠČÁK		ING. Dominik SLUŠNÝ		Milan BALAJ				
KRAJSKÝ ÚRAD: TRENČÍN			MESTSKÝ ÚRAD: TRENČÍN					
INVESTOR : MESTO TRENČÍN, MIEROVÉ NÁMESTIE 2, 911 64 TRENČÍN							FORMÁT :	3 A4
KS HVIEZDA UL. KNIEŽAŤA PRIBINU 3, TRENČÍN							DÁTUM :	06/2010
							STUPEŇ :	PROJEKT STAVBY
							ZÁK.Č. :	45/2010
							ARCH.Č. :	45/2010
							MIERKA :	Č.VÝKRESU :
E1.4 ELEKTROINŠTALÁCIA							- -	2.7
ROZVÁDZAČ RS02, SCHÉMA A ZOSTAVA								